

Příloha č.1 Konzoly Delta v E.G.D, a.s.

Konzoly Delta se v EGD, a.s., již nemontují. Od roku 1996 v oblasti bývalého JČE, a.s. a od roku 2006 v oblasti bývalé JME, a.s., byly nahrazeny konzolami Pařát. Jedná se pouze o hladinu 22 kV.

Stávající konzoly Delta na sloupech betonových, bez zábran nebo s nefunkčními plastovými pásy, je nezbytné při investičních akcích nebo na základě požadavků orgánů státní správy, osazovat zábranami v provedení plastových desek dle obrázků níže. Pokud to bude technicky možné, rovněž tyčemi dosedacími délkou 1300 mm, průměru 51 mm.


Stávající konzoly Delta na sloupech dřevěných se opatřují dle této přílohy pouze v případě uzemněných konzol.



Zábrana Delta ES 122-00




Zábrana Delta ES 123-00

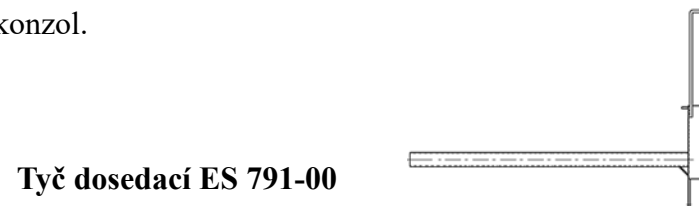

Tyč dosedací ES 791-00


Konzola Delta s izolátory podpěrnými Závěs jednoduchý

Zábrana Delta ES 122-00

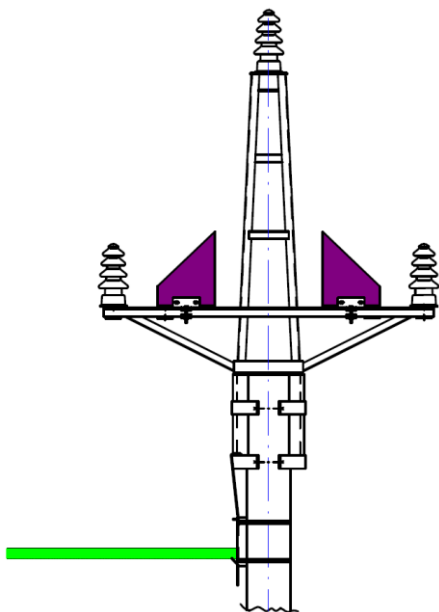

Závěs dvojitý

Zábrana Delta ES 123-00

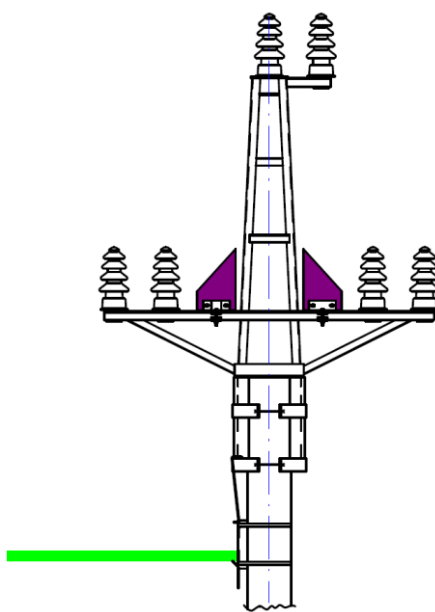

Konzola Delta s izolátory závěsnými kotevními Závěs jednoduchý i dvojitý

Zábrana Delta ES 122-00

